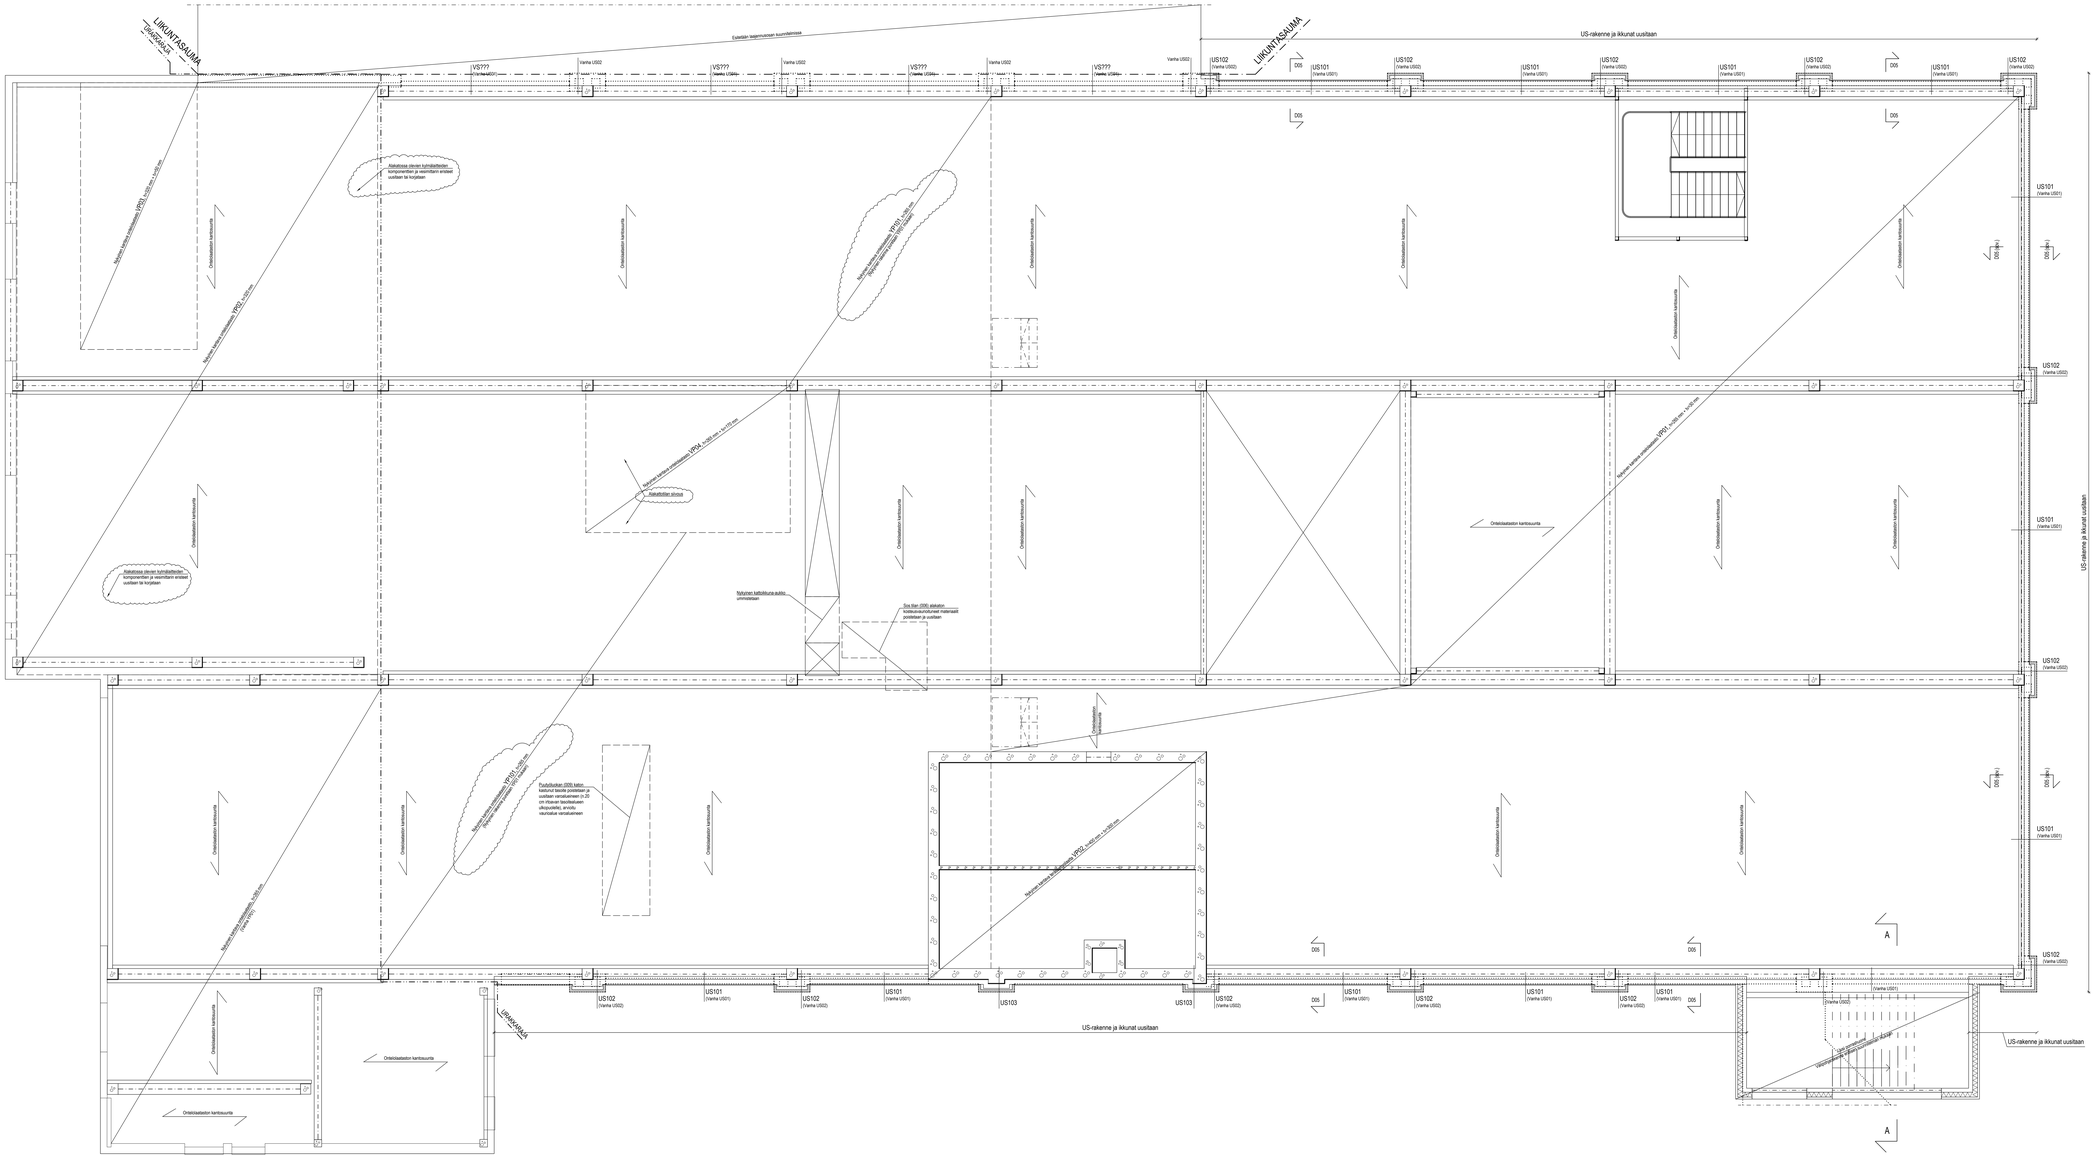
LIIKUNTASAUMA
(ei rakenteita)
Eristetään laajennusosan kuormitettavaa
VS???
(Varma US02)
Varma US02
US102
(Varma US02)
US101
(Varma US01)
D05
US-rakenne ja ikkunat uusitaan
Alakatossa olevien kylmälaitteiden komponenttien ja vesimittarin eristeet uusitaan tai korjataan
Nykyinen kattoluukun aukko (1700 mm x 1400 mm)
Ontelolaatasta kantavuutta
Ontelolaatasta kantavuutta puuttuu
Alakatossa olevien kylmälaitteiden komponenttien ja vesimittarin eristeet uusitaan tai korjataan
Nykyinen kattoluukun aukko (1700 mm x 1400 mm)
Nykyinen kattoluukun aukko (1700 mm x 1400 mm)
Alakatossa olevien kylmälaitteiden komponenttien ja vesimittarin eristeet uusitaan tai korjataan